


MONTAGEANVISNING FÖR INKOPPLING AV AIRCOIL-BATTERIER

BILDERNA VISAR KYLBATTERI FÖR KALLVATTEN, TYP CC-W

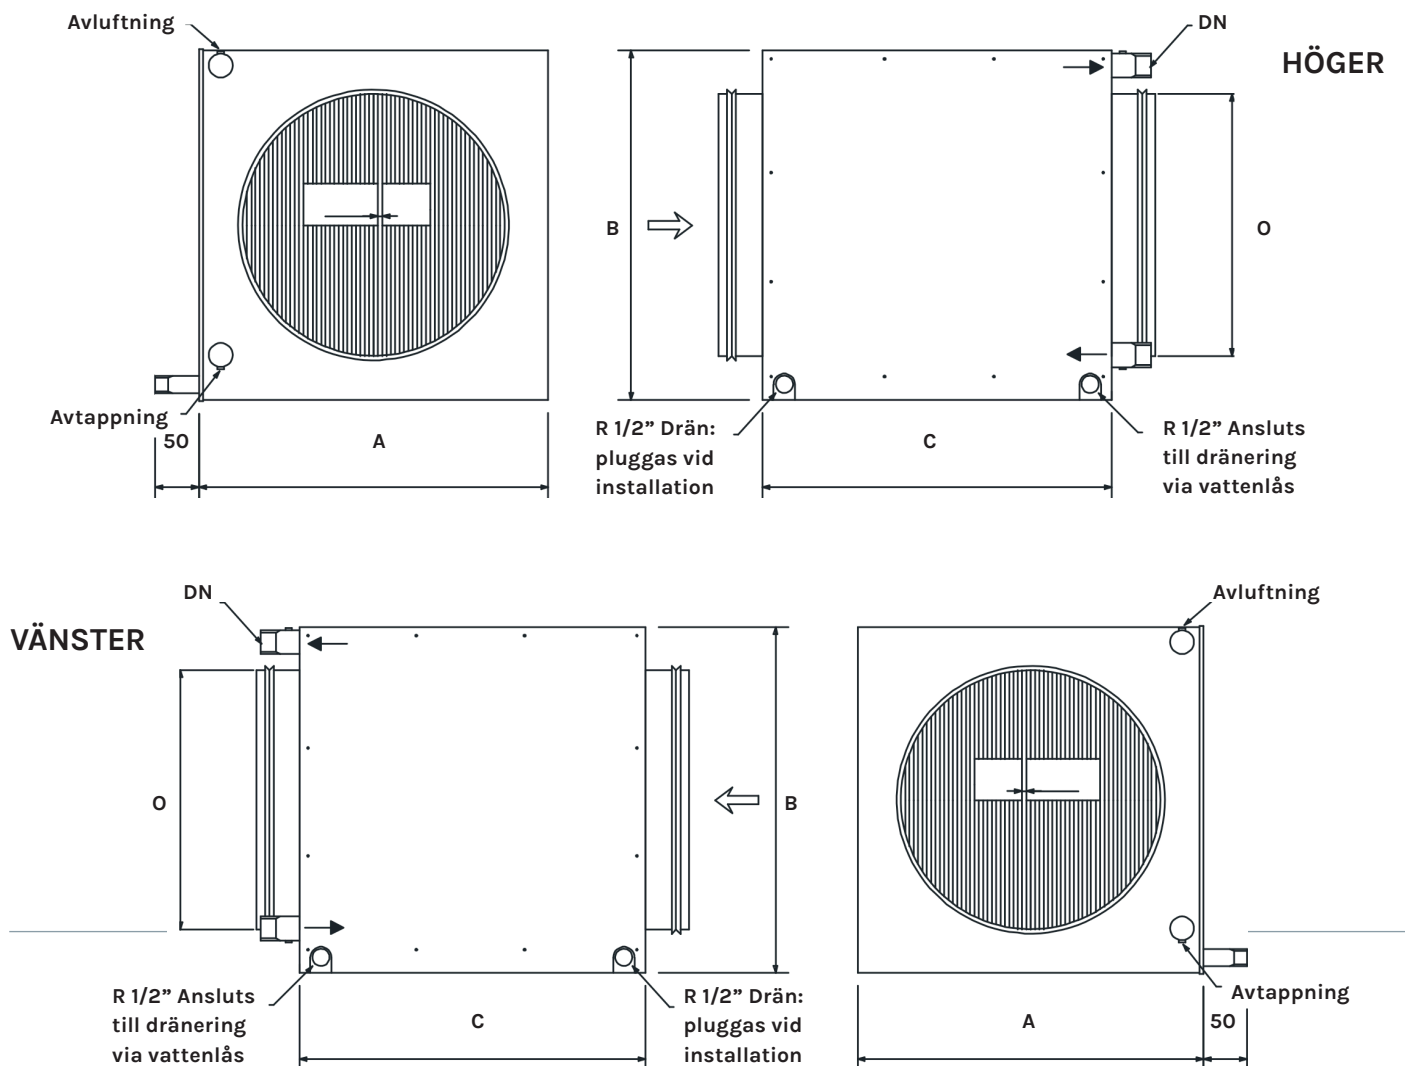

CC-W: Kanalkylare för vatten med täckta gavlar, inspektionslucka, rostfritt droppfat och rund anslutning.

1. Batteriet skall monteras för horisontell luftriktning. Kontrollera att angiven flödesriktning stämmer med ritning.
2. Ingående vatten i nedre och retur i övre anslutningen.
3. Droppfatets dräneringsrör går ut horisontellt i sidan. Dränering vid ingående luftsida skall alltid pluggas. Dränering vid utgående luftsida skall anslutas via vattenlås till avlopp.

CC-E : Kanalkylare för direktexpansion med täckta gavlar, inspektionslucka, rostfritt droppfat och rund anslutning.

1. Batteriet skall monteras för horisontell luftriktning. Kontrollera att angiven flödesriktning stämmer med ritning.
2. Vätskeanslutning alltid i övre anslutning, sugledning alltid i nedre.
3. Droppfatets dräneringsrör går ut horisontellt i sidan. Dränering vid ingående luftsida skall alltid pluggas. Dränering vid utgående luftsida skall anslutas via vattenlås till avlopp.